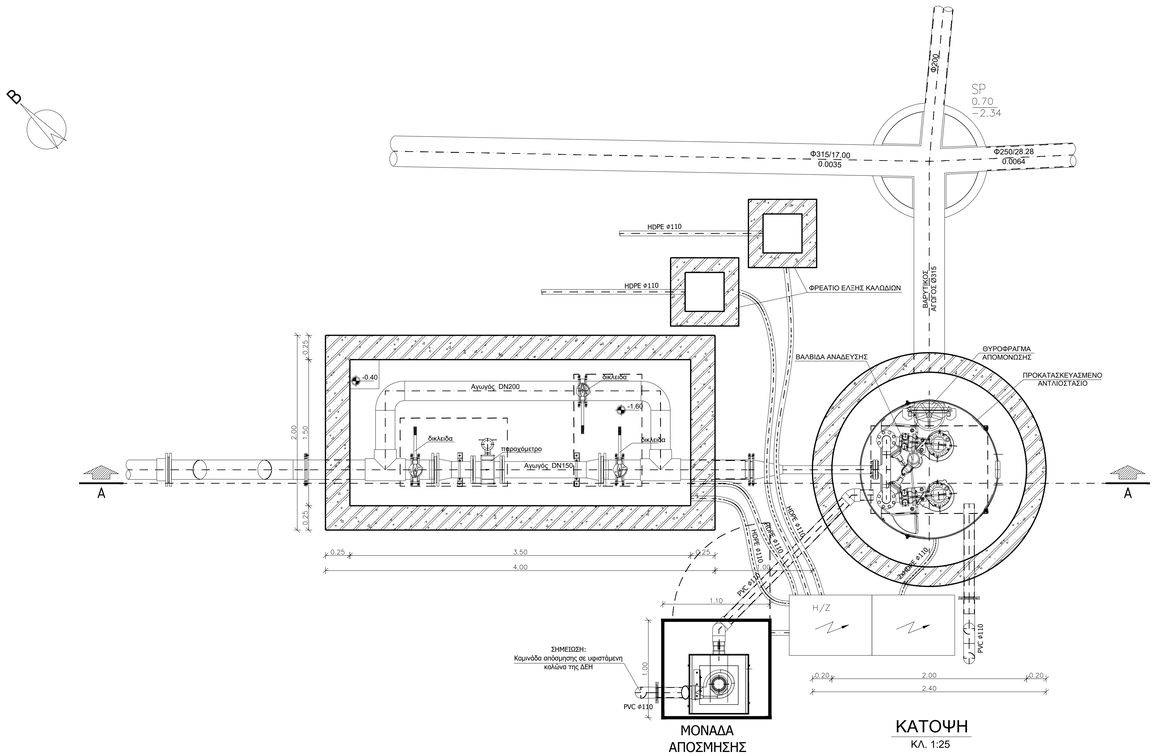

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ

Κλ. 1:25

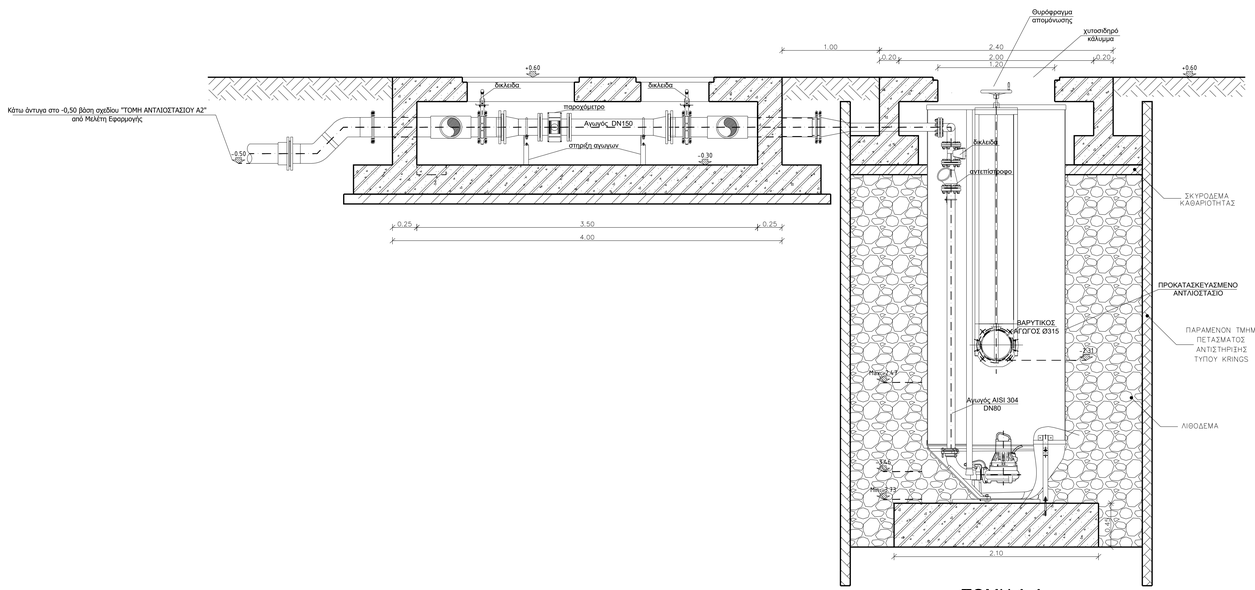

ΤΟΜΗ Α-Α

Κλ. 1:25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνδεση των υφιστάμενων σωληνώσεων με τις νέες σωληνώσεις θα γίνεται μέσω ειδικού εξαρτήματος (ηλεκτρομούφα) κατα EN 12201

2. Στην είσοδο του αγωγού προσαγωγής αέρα θα εγκατασταθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα

3. Η καμινάδα της απόσμησης θα τοποθετηθεί σε υφιστάμενη κολώνα της ΔΕΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ

ΑΝΟΨΗ

Κλίμακα 1:25

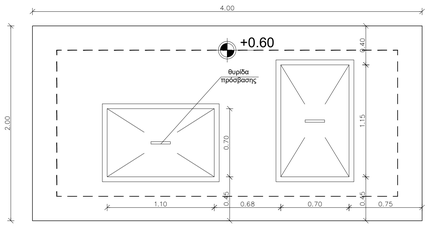

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΝΤΑΣ - ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

ΑΝΟΨΗ

Κλίμακα 1:25

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΟΥ DN150



ΥΨΕΙΣ

ΚΛ. 1:20

ΚΑΤΟΨΗ

ΚΛ. 1:20

4	AAMAPINA 3mm	
3	ø10 - M8	
2	U-BOLT 150 ø16 - M12	
1	UPN 100x50x6mm	
ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
1) Όλα τα τμήματα θα γαλβανιστούν εν θερμώ
2) Όλες οι συγκολλήσεις κατά DIN 1912

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΡΓΟ :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΥΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΥΝΤΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ - ΤΟΜΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΛΙΜΑΚΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
DR-03-MH-01	1:25	ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πόρου	ANDREAS DANOPOULOS Digitally signed by ANDREAS DANOPOULOS Date: 2022.08.09 13:44:19 +03'00'
	ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πόρου	ANDREAS NIKOLETOPOULOS Digitally signed by ANDREAS NIKOLETOPOULOS Date: 2022.08.09 14:03:43 +03'00'
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πόρου	ANASTASIOS XANTHIS Digitally signed by ANASTASIOS XANTHIS Date: 2022.08.09 14:23:22 +03'00'