

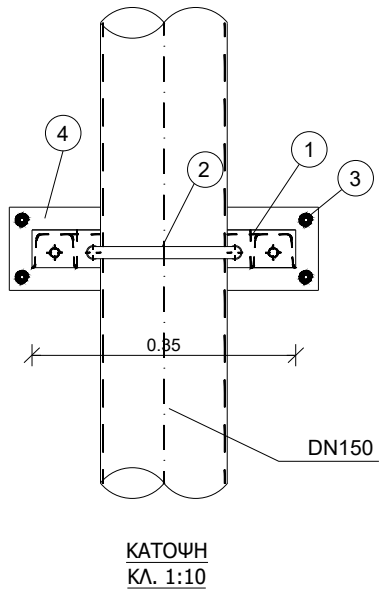
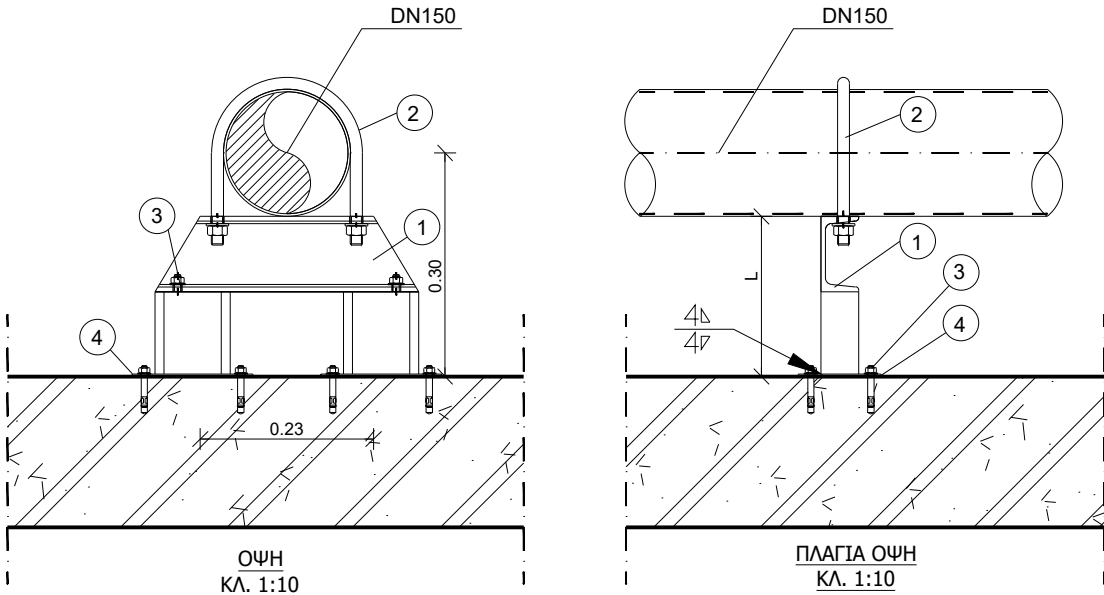


ΚΩΔΙΚΟΣ :	10-SA-02	ΥΛΙΚΟ :	St-37 (DIN 17100)	ΚΩΔΙΚΟΣ :	10-SA-03	ΥΛΙΚΟ :	St-37 (DIN 17100)
ΘΕΣΗ :	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ	ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ (kg) :	-	ΘΕΣΗ :	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΙΛΥΟΣ	ΒΑΡΟΣ/ΤΕΜ (kg) :	-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :	ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ DN150	ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	3	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :	ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ DN100	ΠΟΣΟΤΗΤΑ :	2

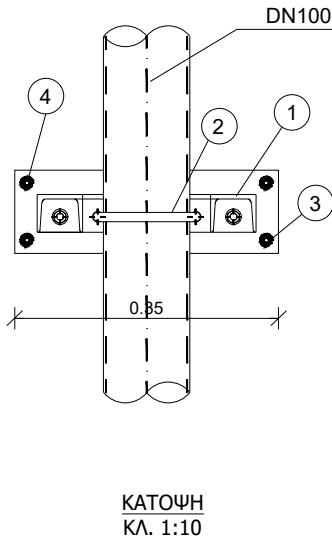

4	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3mm
3	Ø12 - M10
2	U-BOLT 150 Ø12 - M10
1	UPN 100x50x6mm
ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
1) Όλα τα τμήματα θα γαλβανιστούν εν θερμώ

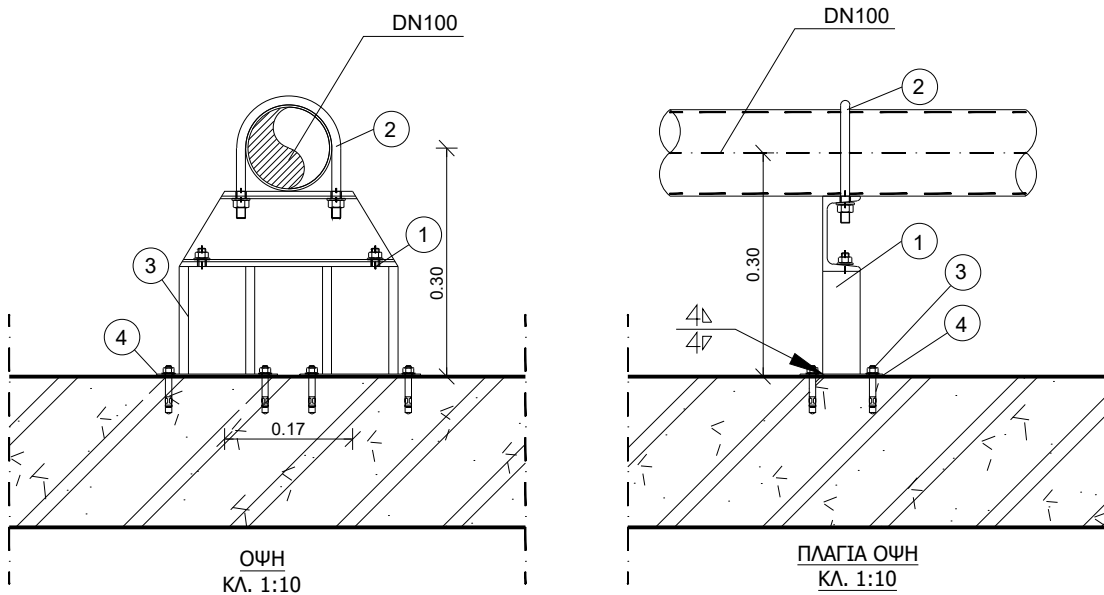

4	ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 3mm
3	Ø12 - M10
2	U-BOLT 100 Ø12 - M10
1	UPN 100x50x6mm
ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  
1) Όλα τα τμήματα θα γαλβανιστούν εν θερμώ



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΕΡΓΟ :

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
ΒΙΟ.ΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΤΙΟ ΙΛΥΟΣ  
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

DR-10-EQ-02

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Πόρου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Μηχανικός Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Πόρου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  
Δήμου Πόρου